

**SBA**

**EXEMPEL**

# Innehållsförteckning

## Systematiskt brandskyddsarbete

Brandskyddspolicy	1
Fakta om arbetsplatsen	2
Brandskyddsorganisation	3
Utbildning och övning	4
Brandskyddsregler	5
Byggnadstekniskt brandskydd/åtgärd	6
Brandrisker	7
Larmrutiner	8
Brandskyddskontroll	9
Risikinventering	10
Plan för utbildning och övning	11
Genomförda utbildningar och övningar	12
Tillbudsrapport	13


# Brandskyddsorganisation

## Ansvar

Huvudansvaret för brandskyddet på *KMA Tjänst AB* har företagets *VD*. Ansvaret för det systematiska brandskyddsarbetet är delegerat till brandskyddsansvarig. Följande organisation finns för brandskyddet på *KMA Tjänst AB*.

## Brandskyddsorganisation

Befattning	Namn	Telefon
Huvudansvarig		
Brandskyddsansvarig		
Brandskyddskontrollant		
Brandskyddskontrollant		
Brandskyddskontrollant		

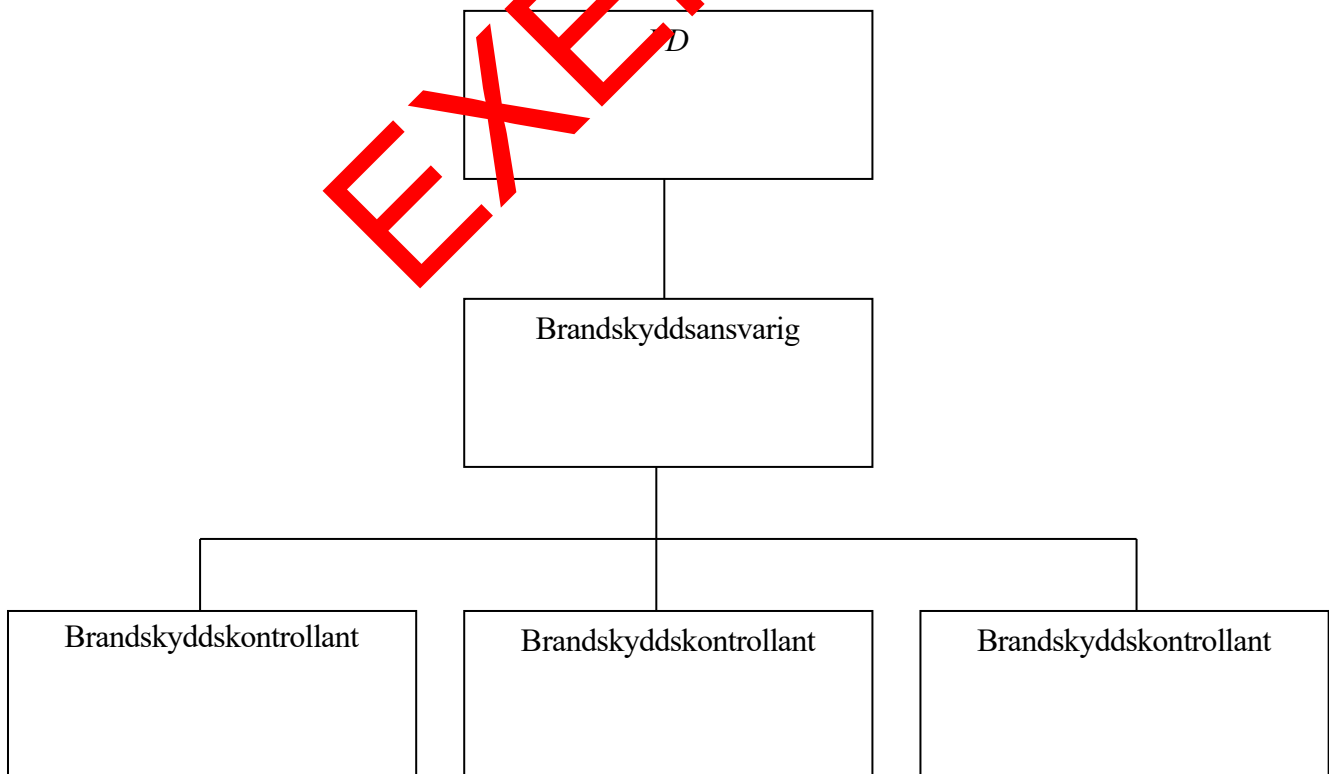

# Brandskyddskontroll

Lokalens brandskydd skall kontrolleras med jämna mellanrum enligt nedan fastställd kontrollplan och utförs lämpligen i samband med ordinarie internkontroll av arbetsmiljön.

Vid brandskyddskontrollerna används för verksamheten aktuella kontrollblad med ett antal säkerhetspunkter som skall kontrolleras. Följande punkter skall kontrolleras:

## **Två gånger per år skall följande kontrolleras:**

- Handbrandsläckare
- Inomhusbrandposter
- Utrymningsvägar
- Brandfiltar
- Ordning och reda
- Nödljus
- Laddningsplatser för batterier
- Utrymningsplaner
- Elektrisk utrustning

## **En gång per år skall följande kontrolleras (om aktuellt för verksamheten annars bör fastighetsägaren kontrollera detta):**

- Brandventilatorer (rökluckor):  
funktionskontroll 1 ggr/år, extern besiktning 1 ggr/år.
- Sprinkleranläggning:  
Kontroll skall genomföras enligt leverantörens instruktioner.
- Automatiskt brandlarm:  
Kontroll skall genomföras enligt leverantörens instruktioner.

## **Tillbudsrapportering**

Brand- och olyckstillbud som inträffar skall dokumenteras och rapporteras till den brandskyddsansvarige och skyddsombudet.

## **Uppföljning**

En gång om året skall dokumentationen för det systematiska brandskyddsarbetet kontrolleras i sin helhet. Detta görs för att säkerställa dess riktighet samt ger möjlighet till att följa upp ansvarsområden, utbildningar och kontroller. Den årliga uppföljningen skall sammanställas inför företagsledningen samt inför räddningstjänstens tillsyn av brandskyddet.



# Riskenventering för brand och olyckor

*(Exempel i rött)*

PLATS	HÄNDELSE	KONSEKVENNS	FÖREBYGGANDE ARBETE
<i>Lagerbyggnad</i>	<i>Brand i lagrat gods p.g.a. anlagd brand.</i>	<i>Kraftig brand som kan sprida sig till industrin.</i>	<i>1. Hägna in godset. 2. Förvara godset minst sex meter från byggnad.</i>